




Подключение извещателей пожарных пламени
 НАБАТ 1, ИП332-1/1, ИП332-1/1М
 к приборам приемно-контрольным пожарным
 Сигнал-10, Сигнал-20П, Сигнал-20М, С2000-4, С2000-АСПТ
 в режиме двойной сработки

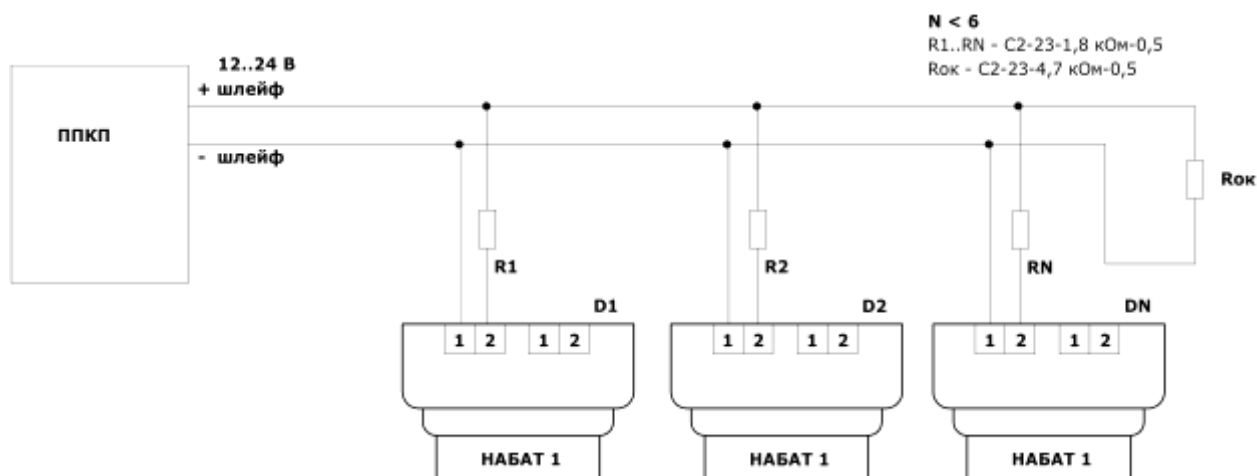


Подключение без добавочных резисторов
 извещателей пожарных пламени
 НАБАТ 1 (6 мА) (ИП332-1/1 (6 мА), ИП332-1/1М (6 мА))
 к приборам приемно-контрольным пожарным
 Сигнал-10, Сигнал-20П, Сигнал-20М, С2000-4, С2000-АСПТ
 в режиме двойной сработки

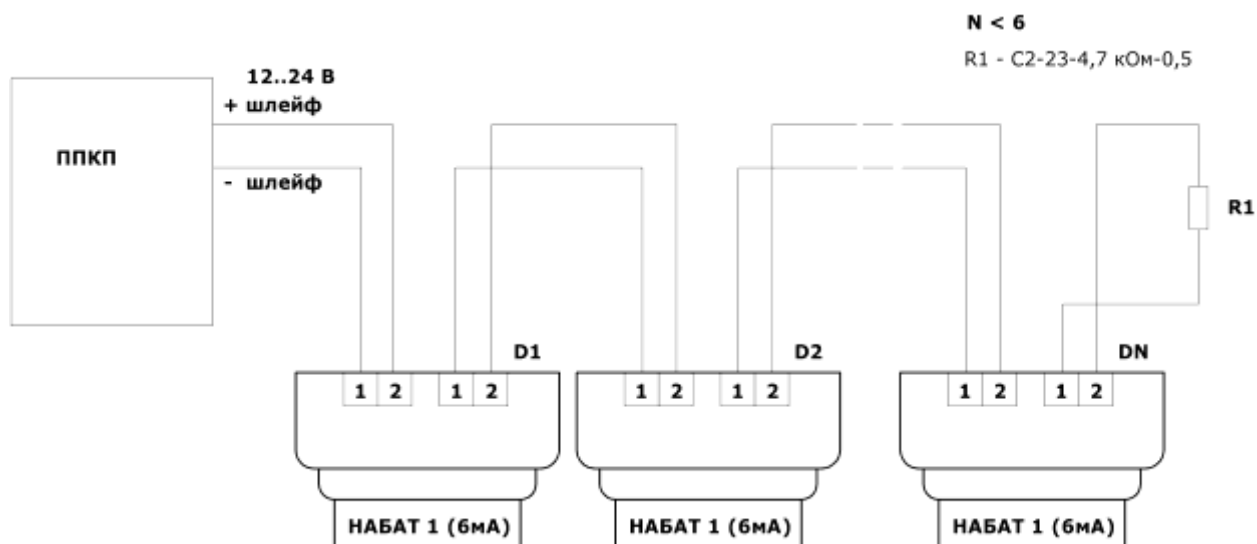


Подключение извещателей пожарных пламени НАБАТ 1, ИП332-1/1
к приборам приемно-контрольным пожарным
Сигнал-20, Сигнал-20П, Сигнал-20М, С2000-4, С2000-АСПТ

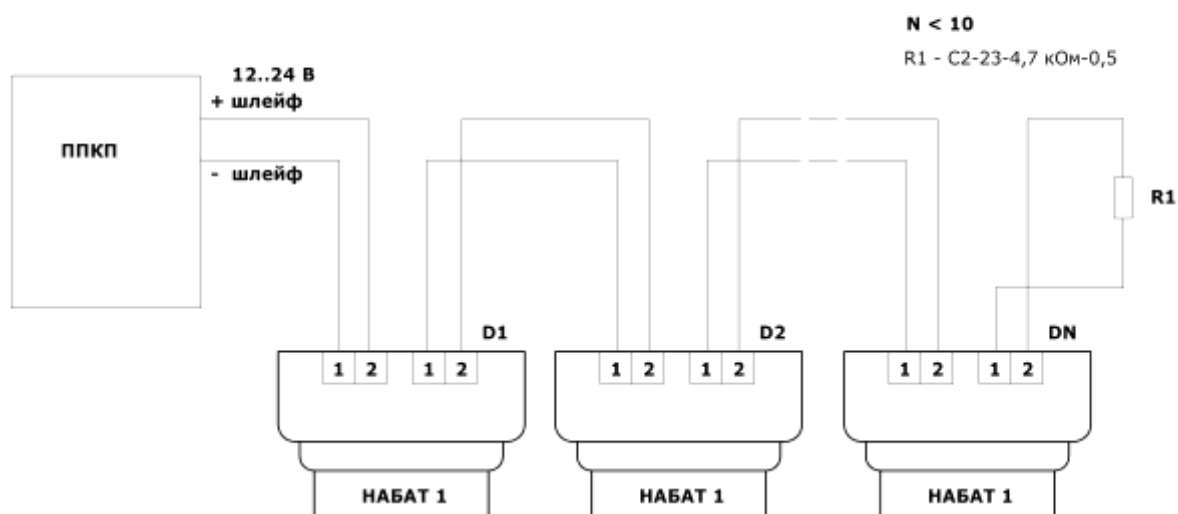

Подключение извещателей пожарных пламени
НАБАТ 1, ИП332-1/1, ИП332-1/1М взрывозащищенное исполнение
к приборам приемно-контрольным пожарным
Сигнал-10, Сигнал-20П, Сигнал-20М, С2000-4, С2000-АСПТ
в режиме двойной сработки

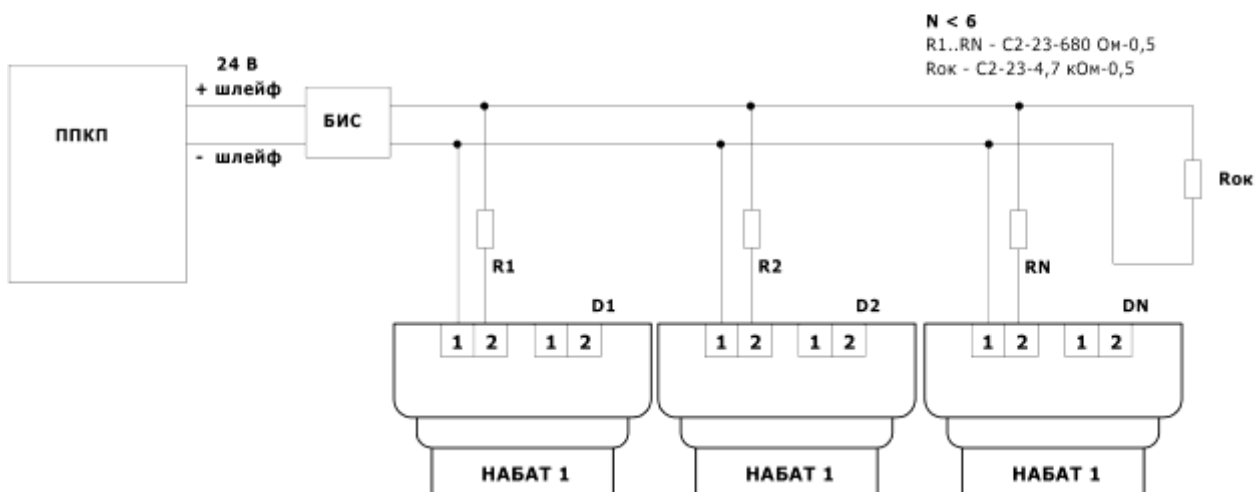

Подключение без добавочных резисторов извещателей пожарных пламени ИП332-1/1 (6 мА), ИП332-1/1М (6 мА) взрывозащищенное исполнение к приборам приемно-контрольным пожарным Сигнал-10, Сигнал-20П, Сигнал-20М, С2000-4, С2000-АСПТ в режиме двойной сработки

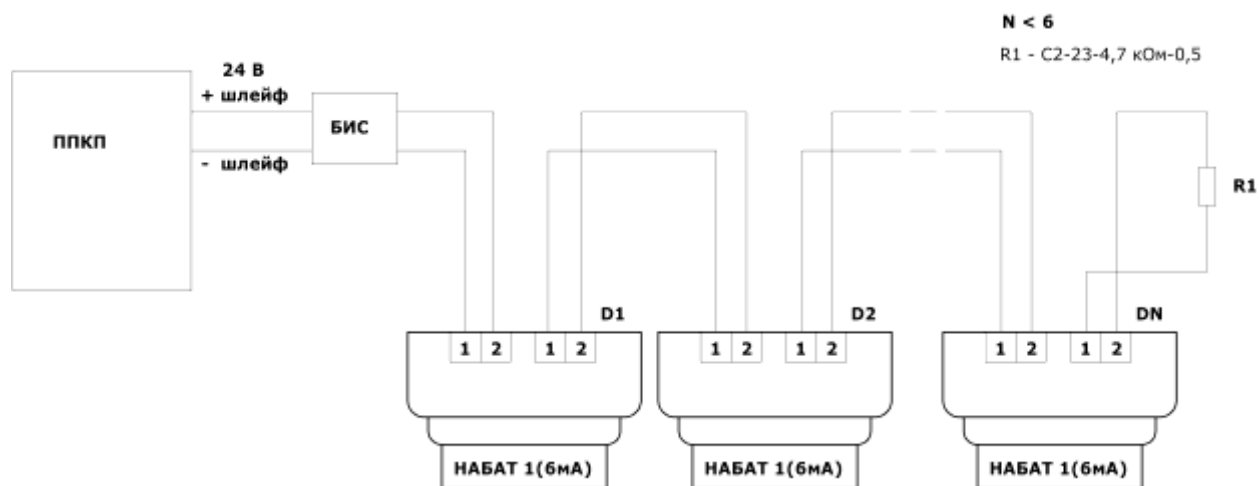

Подключение извещателей пожарных пламени НАБАТ1 и ИП332-1/1 взрывозащищенное исполнение к приборам приемно-контрольным пожарным Сигнал-20, Сигнал-20П, Сигнал-20М, С2000-4, С2000-АСПТ

