


Подключение извещателей пожарных пламени ИПЗ30-5М-1 “НАБАТ 5М” к ППКОП Корунд типа 1ИМ, 2/4-СИ, 16-СИ, 20-СИ

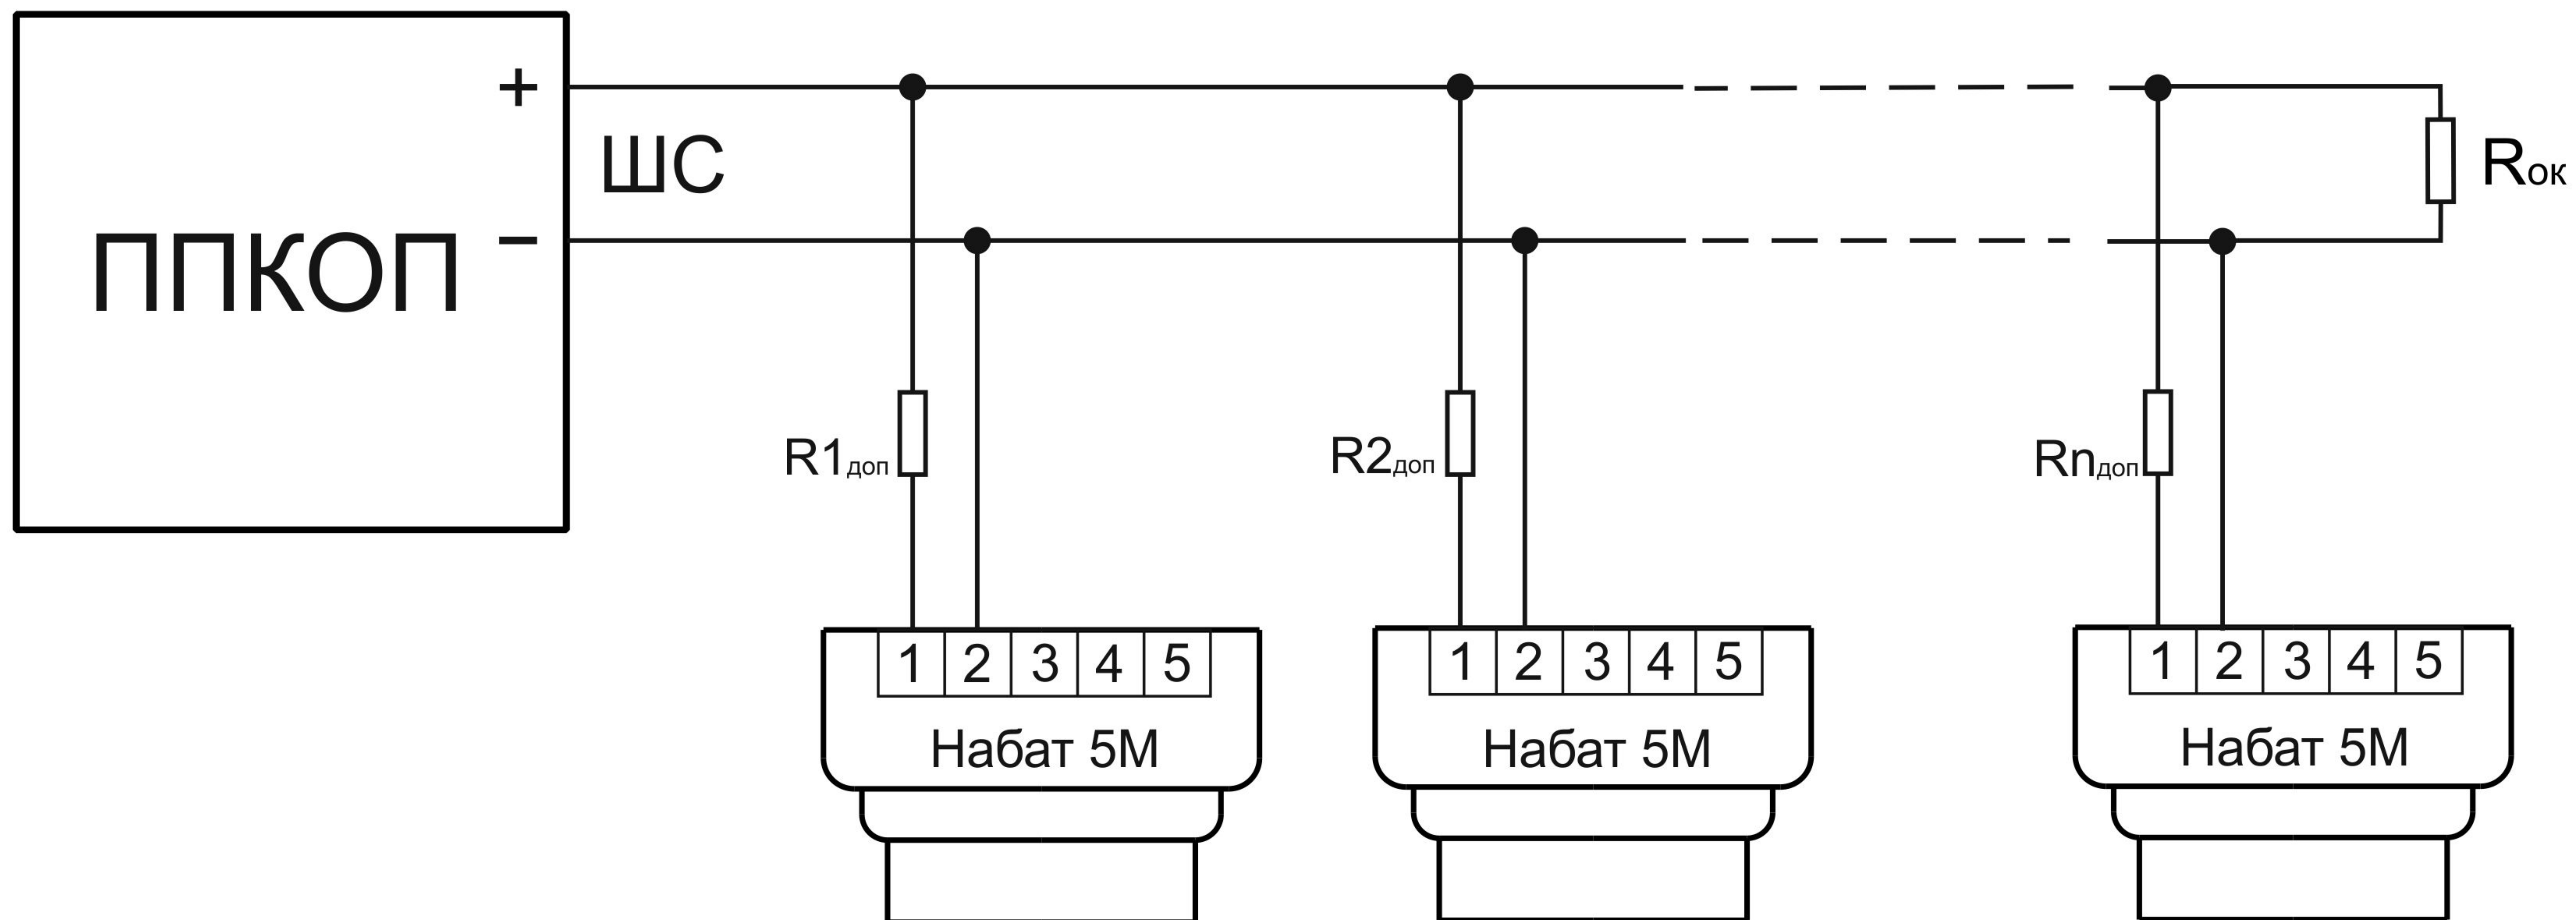

Режим сработки	R1 _{доп} ...Rn _{доп} , КОм	Rок, КОм	n, шт.
по одному извещателю	не устанавливается	6,2 ± 5%	≤ 3
по двум извещателям	2,7 ± 5%	6,2 ± 5%	≤ 2