


Подключение извещателей пожарных пламени ИП329/330-3-1 “НАБАТ ИК/УФ” к ППКОП Корунд типа 1ИМ, 2/4-СИ, 16-СИ, 20-СИ

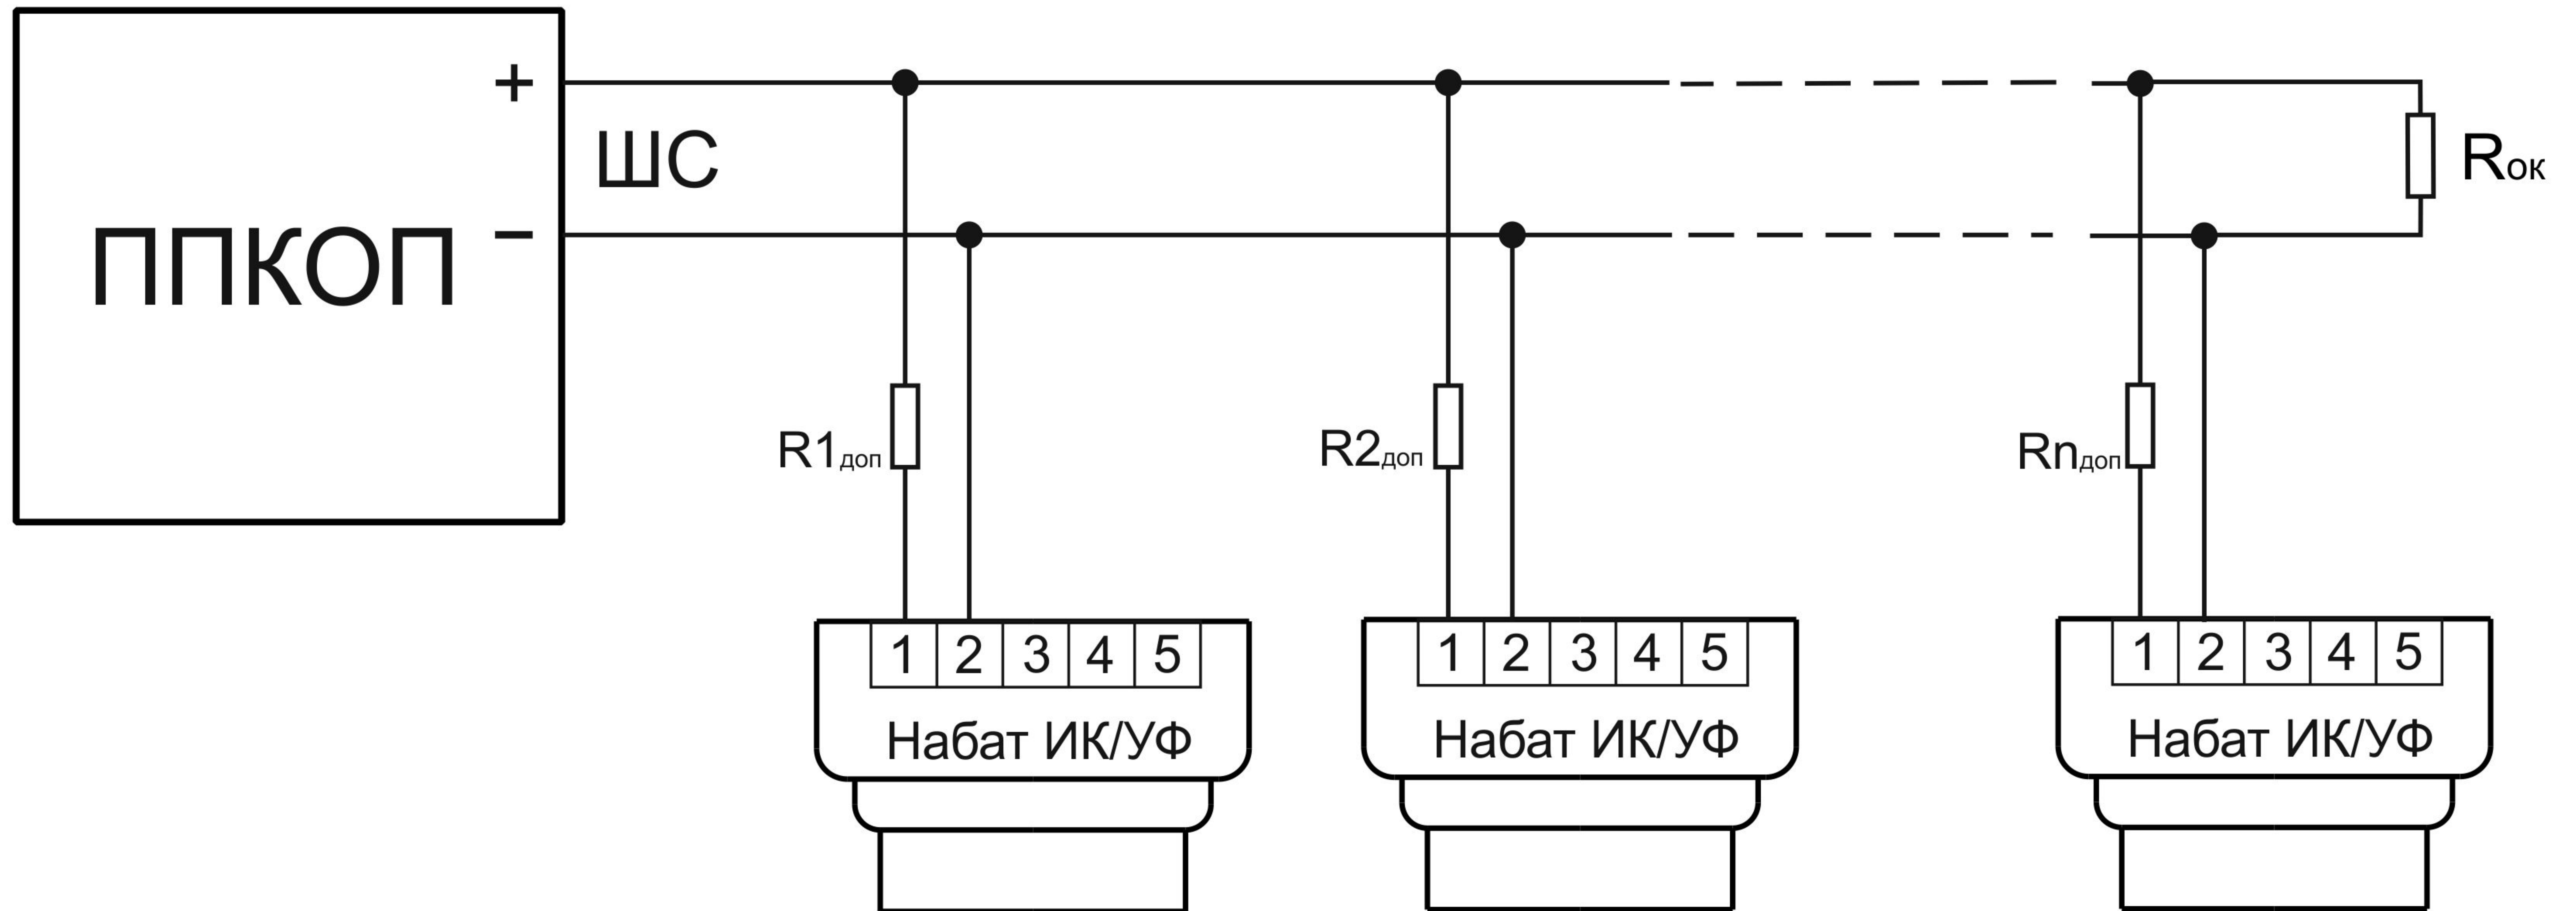

Режим сработки	$R_{1\text{доп}} \dots R_{n\text{доп}}$, КОм	$R_{ок}$, КОм	n, шт.
по одному извещателю	не устанавливается	$6,2 \pm 5\%$	≤ 5
по двум извещателям	$2,4 \pm 5\%$	$6,2 \pm 5\%$	≤ 4