


# Подключение извещателей пожарных пламени ИП329/330-3-1 “НАБАТ ИК/УФ” к ППКОП Сигнал-10, Сигнал-20, Сигнал-20М, Сигнал-20П, С2000-4, С2000-АСПТ

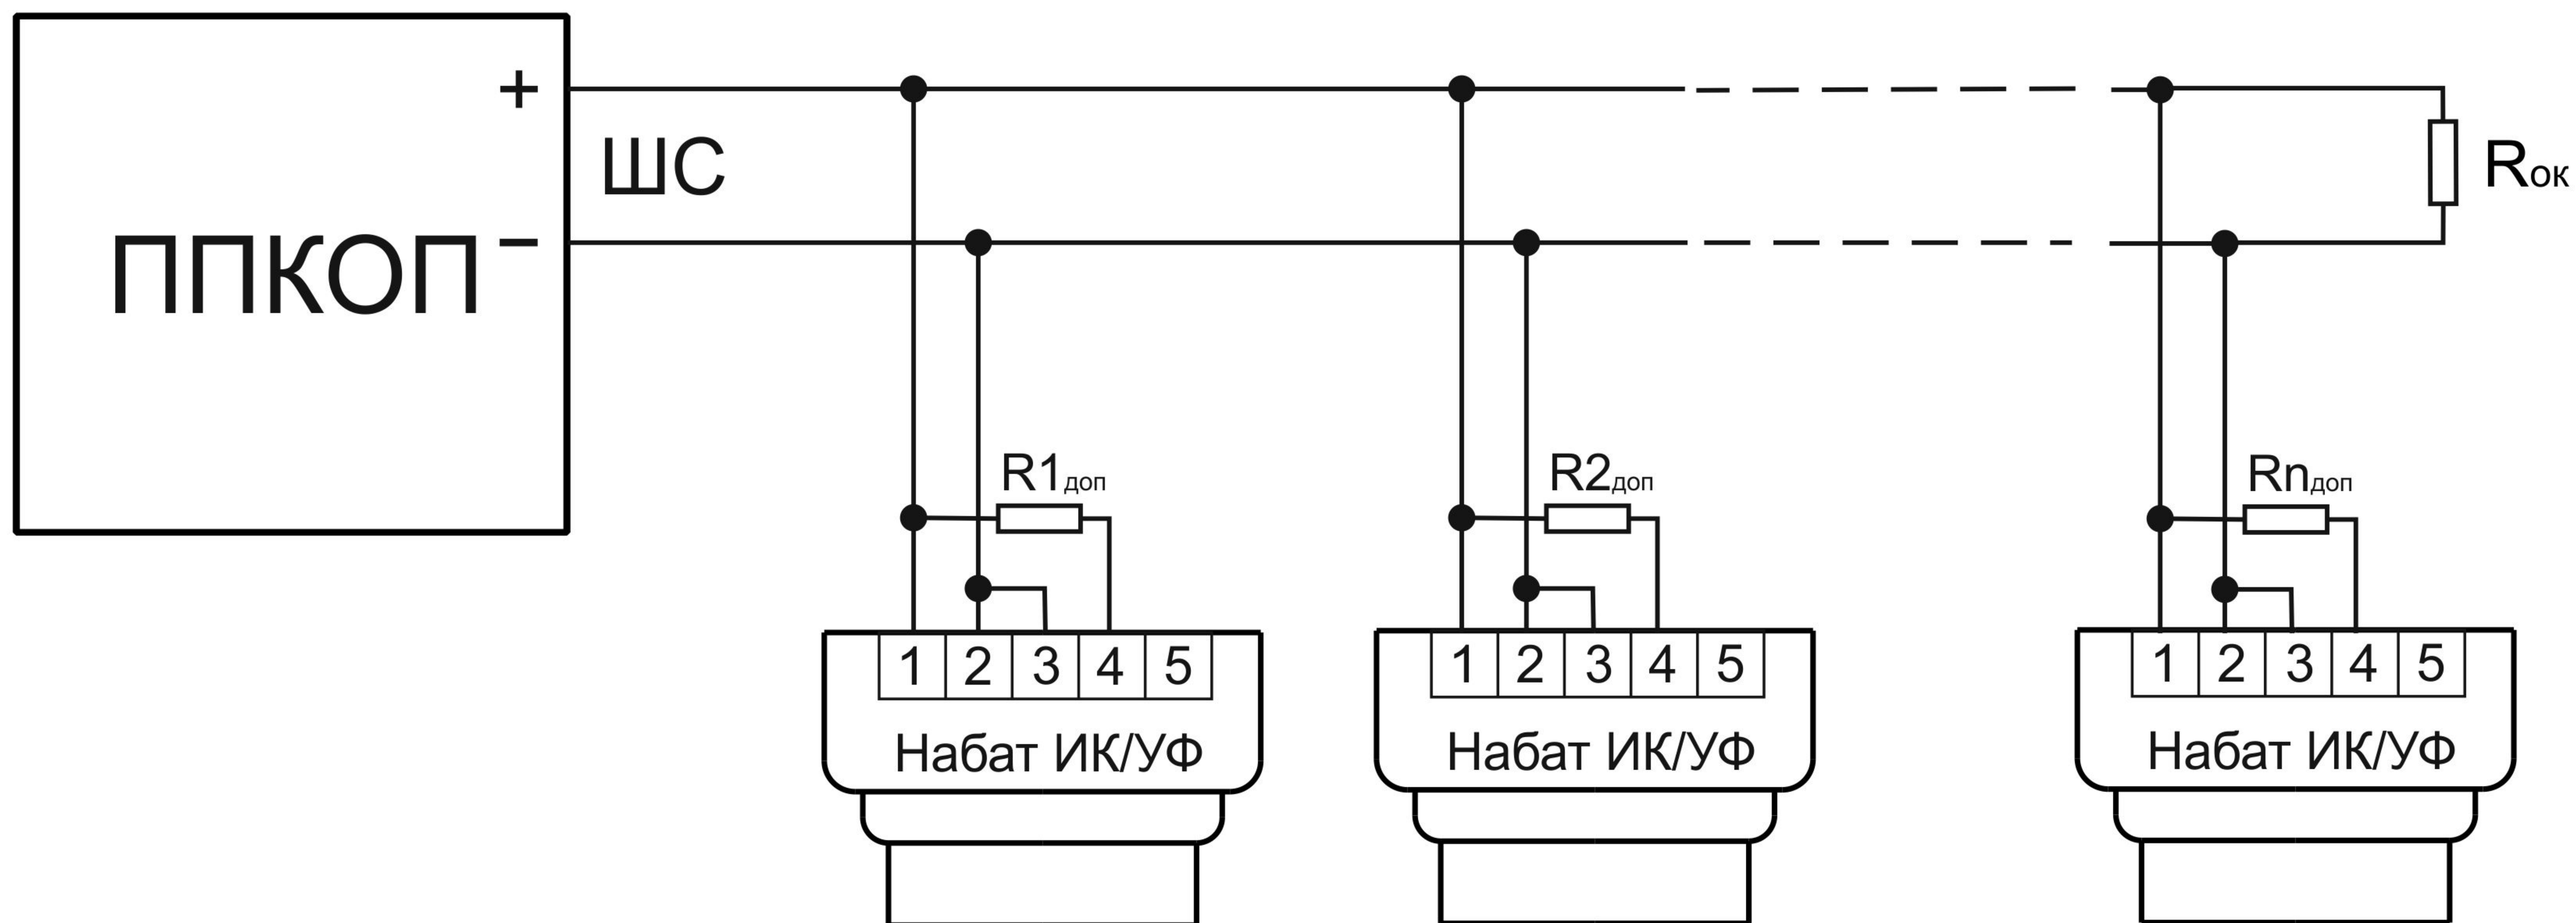

Режим сработки	R1 <sub>доп</sub> ...Rn <sub>доп</sub> , КОм	R <sub>ок</sub> , КОм	n, шт.
по одному извещателю	4,3 ± 5%	4,7 ± 5%	≤ 5
по двум извещателям	20 ± 5%	4,7 ± 5%	≤ 5