


Подключение извещателей пожарных пламени
ИПЗ32-1/1 "НАБАТ 1" взрывозащищенное исполнение
к приборам приемно-контрольным пожарным Корунд
типа 1ИМ, 2/4-СИ, 16-СИ, 20-СИ, 20-СИ исп.01, 20-СИ исп.02
с 3 рабочими режимами: "Норма", "Пожар", "Неисправность".

$N < 5$
(для пультов 20-СИ $N < 7$)

Рок - С2-23-6,2 кОм-0,5

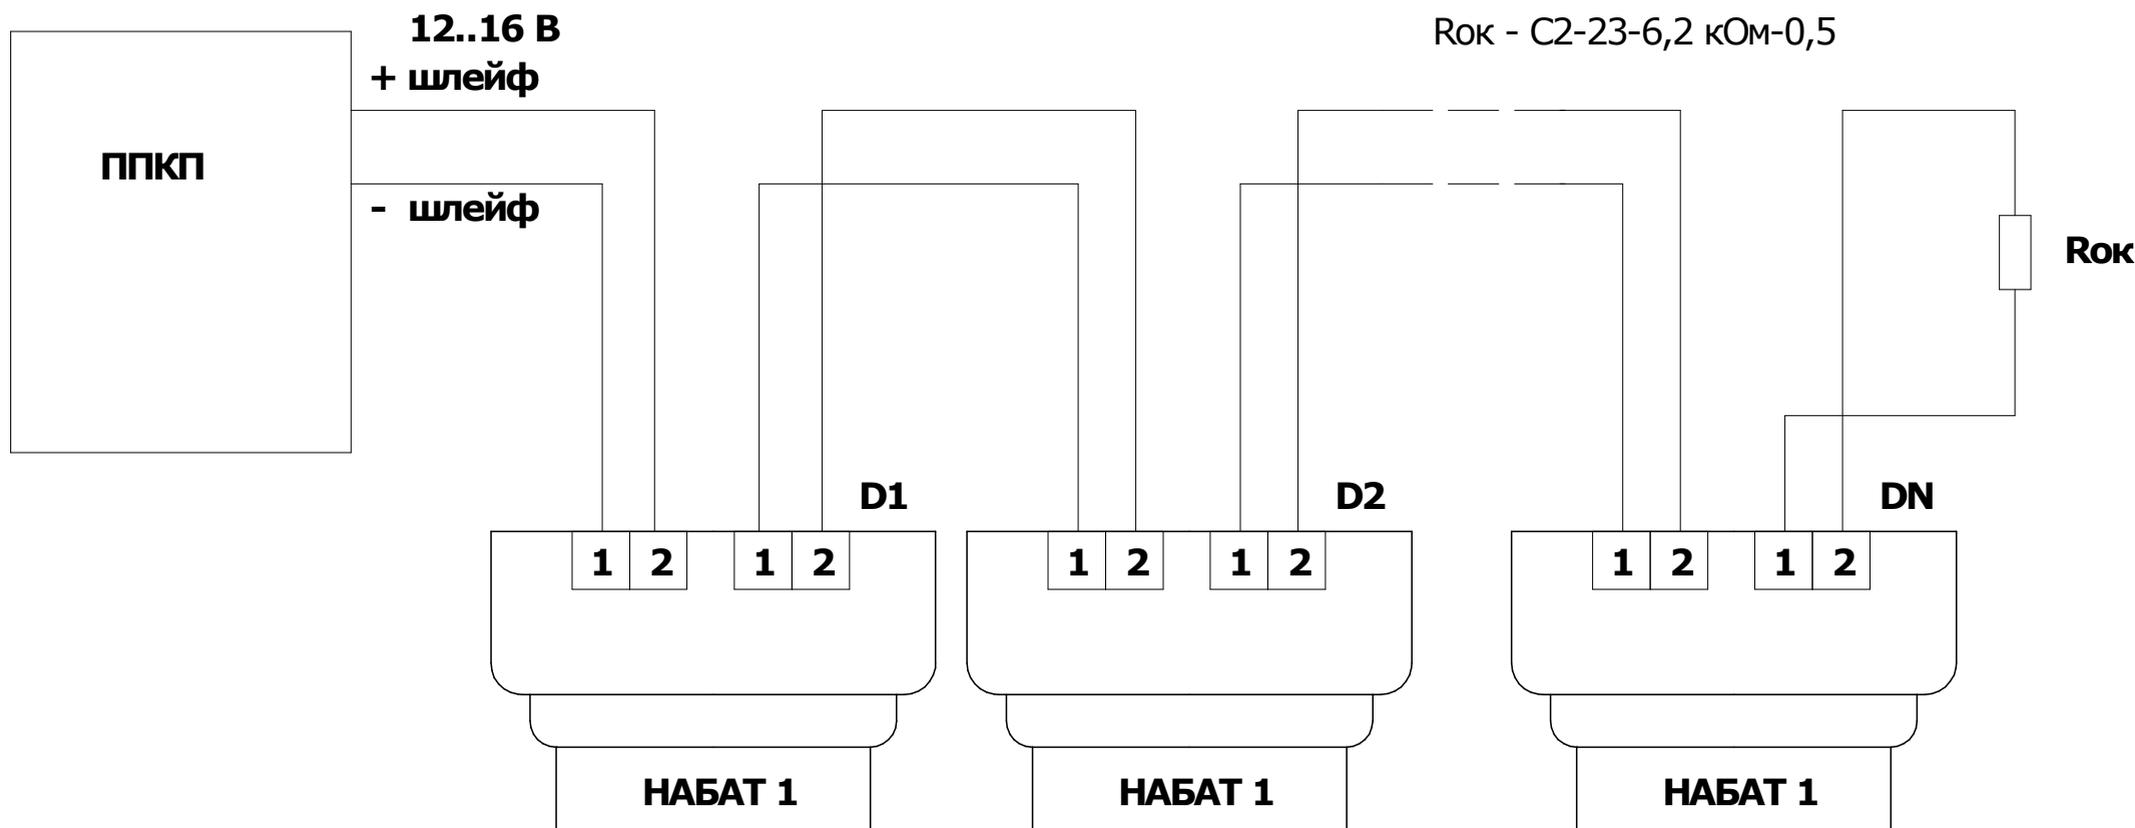

Подключение извещателей пожарных пламени
ИПЗ32-1/1 "НАБАТ 1" взрывозащищенное исполнение
к приборам приемно-контрольным пожарным Корунд
типа 1ИМ, 2/4-СИ, 16-СИ, 20-СИ, 20-СИ исп.01, 20-СИ исп.02
с 4 рабочими режимами: "Норма", "Внимание", "Пожар", "Неисправность".

