



Подключение извещателей пожарных пламени
ИП332-1/1 "НАБАТ 1"
к приборам приемно-контрольным пожарным
Сигнал-10, Сигнал-20П, Сигнал-20М, С2000-4, С2000-АСПТ
в режиме двойной сработки

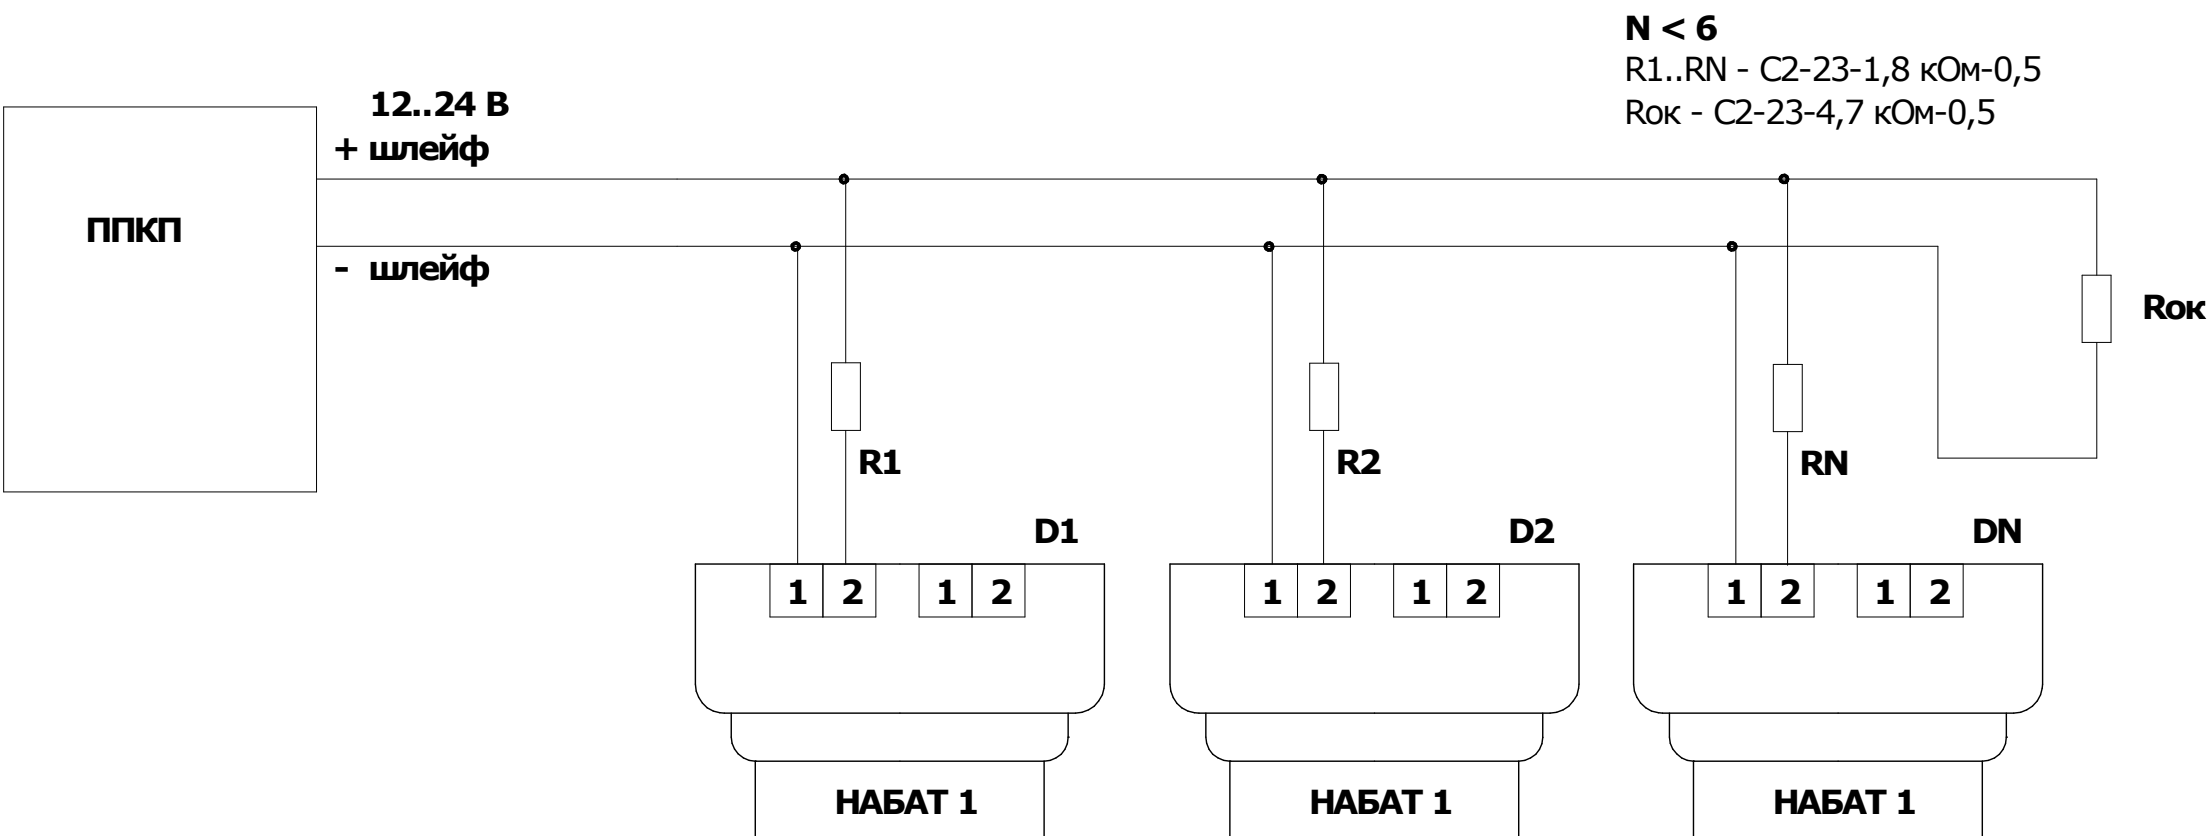

Подключение без добавочных резисторов
извещателей пожарных пламени
ИП332-1/1 "НАБАТ 1" (6 мА)
к приборам приемно-контрольным пожарным
Сигнал-10, Сигнал-20П, Сигнал-20М, С2000-4, С2000-АСПТ
в режиме двойной сработки

$N < 6$

Рок - С2-23-4,7 кОм-0,5

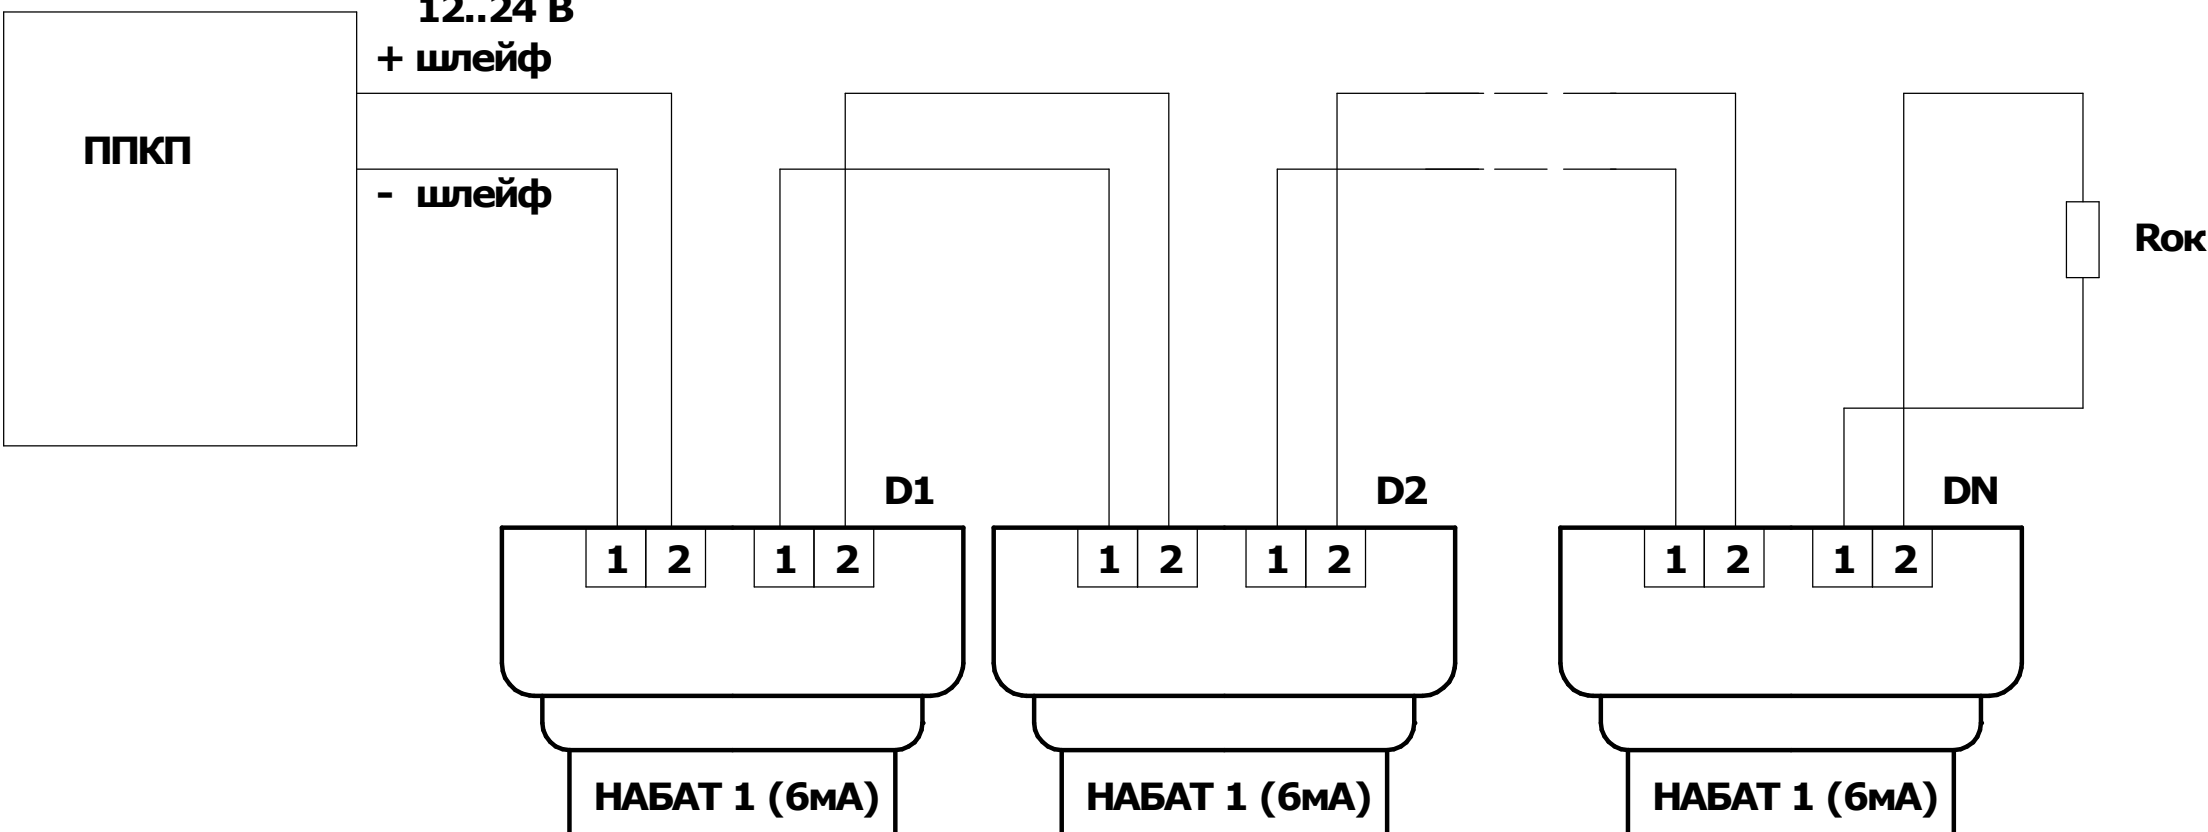

Подключение извещателей пожарных пламени ИПЗ32-1/1 "НАБАТ 1" к приборам приемно-контрольным пожарным Сигнал-20, Сигнал-20П, Сигнал-20М, С2000-4, С2000-АСПТ

$N < 10$

$R_{ок} - C2-23-4,7 \text{ кОм}-0,5$

